

CFリード断線復旧接続材

北海道電力 規格品

(HDS O-97)

CF または PC リード線断線時の仮復旧に使用する接続材。



特徴

間接工具対応


安全作業可能

- ・ 間接工具で安全に取付けできます。

作業性向上

- ・ 復旧作業で早急な対応ができます。
- ・ 被覆貫通ネジのため、被覆を剥ぎ取る作業は要りません。
- ・ ネジ頭は一定トルクでねじ切れるので締め過ぎることはありません。

施工場所

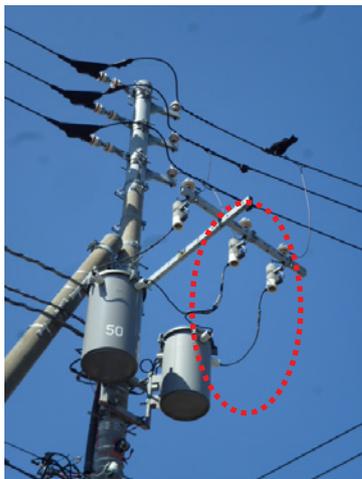


CF



PC

接続方法

ヤットコで製品本体を掴み、リード線を挿入、共通工具に取付けたソケットレンチでねじを締めつけます。ソケットが空転すれば、接続完了です。

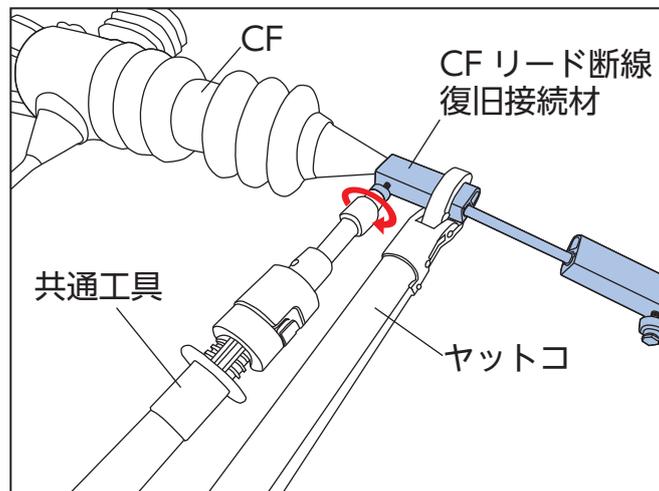

適応電線

PDC、PDB5.5mm² などの
外径 11mm 以下の電線

ご注文品番	梱包数	
	内	外(箱)
11B602000	—	50

 **日動電工株式会社**
www.nd-ele.co.jp

本社 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目25番17号
TEL:06-6358-2201(代) FAX:06-6351-5757

札幌 TEL:011-887-7000 FAX:011-887-7001
仙台 TEL:022-204-7707 FAX:022-204-7709
東京 TEL:03-5764-3222 FAX:03-5764-3171
名古屋 TEL:052-768-1711 FAX:052-768-1722
広島 TEL:082-261-8831 FAX:082-261-8854
福岡 TEL:092-622-1333 FAX:092-622-1300

日動電工商品のご用命は